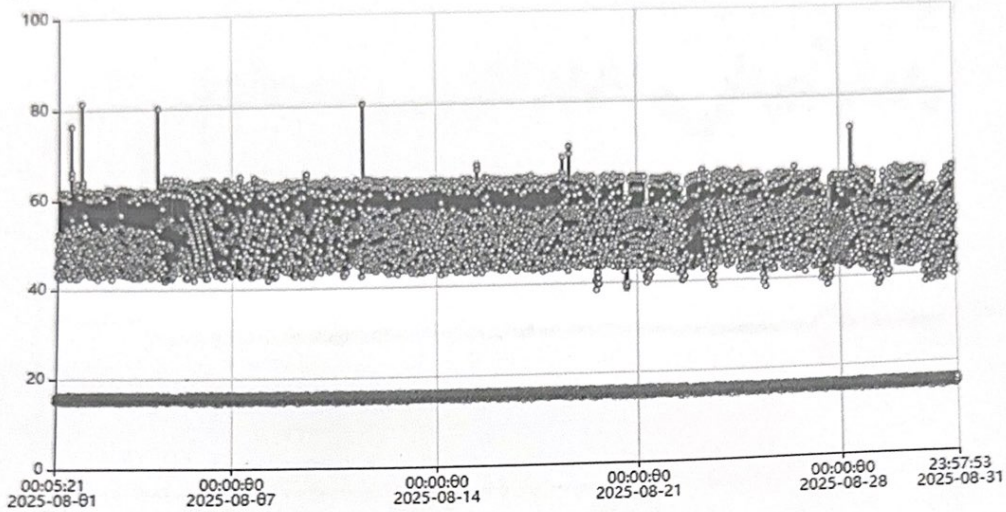


查询历史数据账号

保定市第二医院

环境监测历史数据—(阴凉)33011806

○ 节点1-温度(°C)
○ 节点1-湿度(%)节点1-温度最大值: 16.5 最小值: 14.3 平均值: 15.52
节点1-湿度最大值: 81.3 最小值: 37.9 平均值: 51.56

设备地址	设备名称	温度(°C)	湿度(%)	记录时间
33011806	(阴凉)33011806	14.9	45.2	2025-08-01 00:05
33011806	(阴凉)33011806	15.8	51.4	2025-08-01 00:15
33011806	(阴凉)33011806	14.9	43.0	2025-08-01 00:25
33011806	(阴凉)33011806	15.5	49.2	2025-08-01 00:35
33011806	(阴凉)33011806	16.2	48.1	2025-08-01 00:45
33011806	(阴凉)33011806	15.1	46.4	2025-08-01 00:55
33011806	(阴凉)33011806	16.1	52.5	2025-08-01 01:05
33011806	(阴凉)33011806	14.8	43.7	2025-08-01 01:15
33011806	(阴凉)33011806	15.8	50.2	2025-08-01 01:25
33011806	(阴凉)33011806	15.5	43.5	2025-08-01 01:35
33011806	(阴凉)33011806	15.2	60.6	2025-08-01 01:45
33011806	(阴凉)33011806	16.3	61.7	2025-08-01 01:55
33011806	(阴凉)33011806	14.9	45.9	2025-08-01 02:05